


Smart Access

XRF-R.1

Ricevitore a canale singolo per sistema di trasmissione senza cavi XRF

Traduzione delle istruzioni per l'uso originali

Modo d'uso: Monitoraggio di profili di sicurezza e interruttori su portoni e cancelli industriali

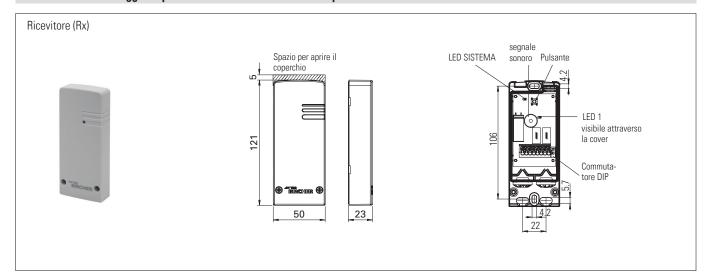

1 Avvisi di sicurezza


- Leggere accuratamente le presenti istruzioni per l'uso prima di mettere in servizio il dispositivo e conservarle per riferimento futuro.
- Non utilizzare questo prodotto per applicazioni diverse da quella specificata.
- Solo personale formato e qualificato può installare e inizializzare il dispositivo.
- Solo il personale di fabbrica autorizzato può eseguire modifiche hardware/ software o riparazioni del prodotto.
- La mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può causare danni al sensore o ad oggetti, gravi lesioni personali o morte.
- Il produttore dei dispositivi è tenuto ad eseguire una valutazione dei rischi e a installare il sistema secondo le norme, gli standard di sicurezza, i codici e le leggi locali, nazionali e internazionali in vigore nonché in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, ove applicabile
- Considerare sempre le funzioni di sicurezza delle applicazioni nel loro complesso e non solo in riferimento ad una singola parte del sistema.
- L'installatore è tenuto a eseguire un test del sistema per assicurarsi che soddisfi tutte le norme di sicurezza applicabili.
- I dispositivi di sicurezza con classificazione Categoria 2 secondo EN ISO 13849-1 vanno sottoposti a controlli periodici, almeno una volta per ciclo

- Se il dispositivo di sicurezza non è operativo almeno una volta all'anno, deve essere controllato manualmente dall'operatore almeno una volta all'anno.
- Durante il funzionamento dei componenti elettrici ad es. in caso di cortocircuito è possibile che vengano emessi gas caldi e ionizzati; non rimuovere le coperture.
- Il sensore deve funzionare solo con bassissima tensione di sicurezza (SELV) e con separazione elettrica sicura secondo EN 61558. Proteggere il cablaggio dai danni meccanici.
- Controllare i dati di tensione riportati sull'etichetta del dispositivo di commutazione
- Attenersi a tutte le pertinenti norme di sicurezza elettrica locali.
- · Assicurarsi che il dispositivo/gli impianti non possano essere attivati.
- Sincerarsi che l'alimentazione sia scollegata.

Ricevitore


- Usare un alloggiamento per proteggere il dispositivo dalla contaminazione o da ambienti aggressivi.
- · Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica in caso di guasto.
- Dopo interventi all'interno del dispositivo, assicurarsi che il coperchio/sigillo di protezione sia ben chiuso per garantire il grado di protezione designato

2 Applicazione comune

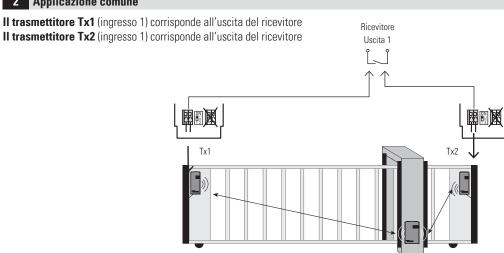


3.1 Percorso dei cavi, scarico della trazione

- ① Determinare il percorso dei cavi
- (3) Praticare un foro nella rondella
- ② Se necessario, praticare un'apertura nella rispettiva parte della copertura

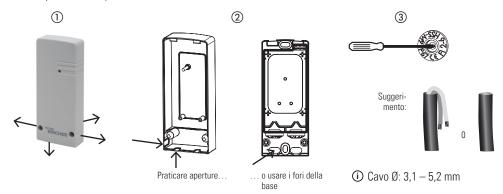


4 Cablaggio

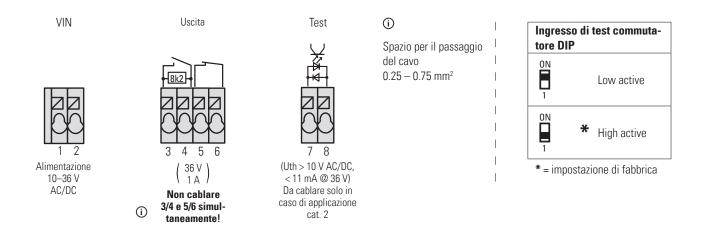


Nota: Quando si usa l'uscita NC (5/6) nell'impostazione Cat. 3, il cablaggio con la centrale di comando deve essere installato permanentemente e protetto da agenti esterni in accordo con EN ISO 13849-2 Tab.D.4 o dove richiesto dalla Cat. 2 ed è necessario un segnale di test.

5.1 Accoppiamento del trasmettitore con il ricevitore viene valutato solo l'ingresso IN1 del/dei trasmettitore/i

(vedi anche istruzioni per l'uso del trasmettitore)



5.1.a Indicatore di segnale Bircher (BSI) Per i dettagli vedere scheda supplementare



Cicalino + LED lampeggiante livello verde dell'indicatore di segnale Bircher


Premere il pulsante

5.2 Uscita dalla modalità di configurazione (sempre possibile)



Premere a lungo ... o attendere

5.3 Annullamento degli accoppiamenti



6 Test del sistema, obbligatorio dopo ogni set-up!



Il portone/cancello si arresta quando viene attivato il bordo sensibile?

7 Ricevitore

7.1 Stato uscita, LED

	LED	LED 1	Uscita 1	Uscita 1	Bip
	SISTEMA		3-4	5-6	
Nessuna alimentazione	_	_	chiusa	aperto	_
Accensione	rosso	rosso	chiusa	aperto	termina con 4x bip
Nessun sensore accoppiato	verde	rosso	chiusa	aperto	_
Sistema pronto, nessun sensore premuto	verde	verde	8k2	chiusa	_
Sensore premuto (bordo di chiusura principale)	arancione	rosso	chiusa	aperto	_
Portina pedonale aperta (XRF-TW)	arancione	rosso	chiusa	aperto	_
Configurazione (accoppiamento)	arancione lampeggiante	arancione lampeggiante	chiusa	aperto	in caso di azione
Modalità di configurazione, memoria piena	arancione lampeggiante	arancione lampeggiante	chiusa	aperto	10x
Batteria scarsa	verde lampeggiante	verde	8k2	chiusa	3x ogni min.
Ingresso di test attivo	verde	rosso	chiusa	aperto	_
Errore a) Tx persa	lampeggia 1x rosso	rosso	chiusa	aperto	_
b) cavo danneggiato tra il bordo sensibile	lampeggia 2x rosso	rosso	chiusa	aperto	_
e l'ingresso, resistenza fuori portata					
c) batteria scarica	lampeggia 3x rosso	rosso	chiusa	aperto	_
d) errore di sistema	lampeggia rosso per 30 s	rosso	chiusa	aperto	_

8.1 Segnale di avvertimento per bassa tensione della batteria



Ogni minuto

Per determinare qual è il trasmettitore con tensione batteria bassa: premere ciascun profilo.







Ratteria ∩K

Batteria NON OK

8.2 Indicazione di errore

II LED SISTEMA si accende con luce rossa (visibile solo con la copertura aperta)

Per individuare il	LED SYS	ے		LED SYS		LED SYS
trasmettitore che causa l'indicazione di errore:	<u> </u>	OK?	Bip		4	<u> </u>
	Rosso			Lampeggiamento		luce fissa
				con luce arancione		rossa
			Trasmettitore OK Trasmettitore in errore		ore in errore	

9 Dati tecnici

Ricevitore	
Tensione di alimenta-	12–36 V DC
zione	12–36 V AC, 48–62 Hz
Potenza assorbita	max. 0.6 W
Uscite di sicurezza	max. 36 V AC/DC; 1 A
(2 relè)	(NC con fusibile 1 A)
Ingresso di test	max. 36 V DC; 36 V AC, 48-62 Hz
	max.11 mA
	Tensione di soglia > 10 V AC/DC
Numero di sensori	max. 14
supportati	

Sistema	
Frequenza di funzionamento	868.3 MHz
Tempo di reazione	In genere 15 ms
Portata	100 m (in condizioni ottimali)
In base alla norma EN ISO 13849-1	PLd per applicazioni cat. 3 + ingresso di test per applicazioni cat. 2
Tipo di protezione IEC 60529	IP65
Temperatura di esercizio	Da -20 °C a +60 °C

10 Dichiarazione di conformità UE



Vedere allegato

11 WEEE



I dispositivi con questo simbolo devono essere smaltiti a parte, nel rispetto delle leggi dei rispettivi paesi in merito allo smaltimento, al trattamento e al riciclo ecocompatibili delle attrezzature elettriche ed elettroniche.

12 Contatto

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com Designed in Switzerland / Made in China